

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา

๑. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองชะลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๑ ระบบประปา




จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำนางพุง



จุดที่ ๓ สวนกล้วย




ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว
(กรด-ด่าง ๖.๕ -๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ – ๐.๕ มก./ล.)

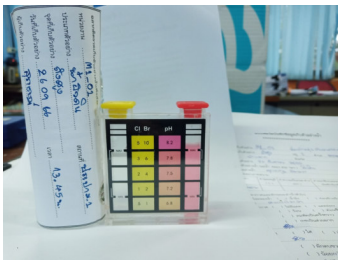

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๕
คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒



ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๒
คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

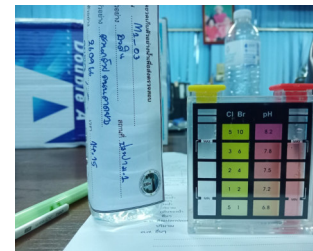

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๕
คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ



M๑_๐๑ จุดที่ ๑ ระบบประปา

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิ ห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๑_๐๑ จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำนางพุง

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิ ห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๑_๐๑ จุดที่ ๓ สวนกล้วย

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิ ห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา

๒. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหินโค้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา




จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำนายโต๊ะ โคนสอน




ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว
(กรด-ด่าง ๖.๕ -๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ – ๐.๕ มก./ล.)



ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๕
คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

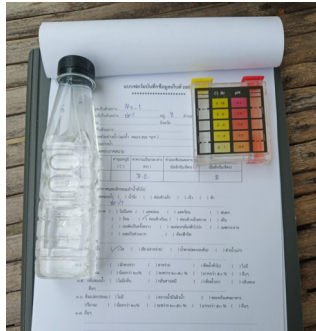

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๒
คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

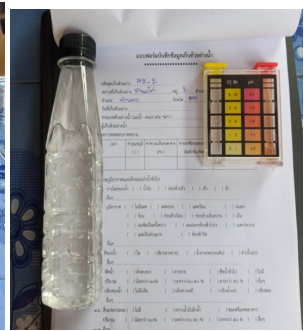

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ



M๒_๐๑ จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๒_๐๒ จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำนายโต๊ะ โคนสอน

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา



๓. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๑ ผู้ใช้น้ำ รพ.สต.บ้านหนองจั่ว

จุดที่ ๒ ผู้ใช้น้ำ วัดพระธาตุน้อย



ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว
(กรด-ด่าง ๖.๕ - ๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ - ๐.๕ มก./ล.)

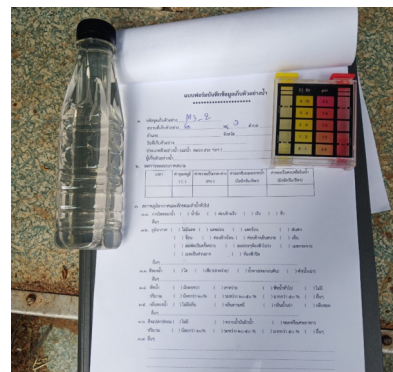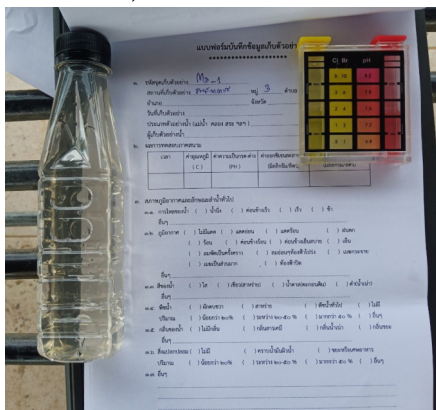

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘

คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๕

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘

คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๕



M๓_๐๑ จุดที่ ๑ ผู้ใช้น้ำ รพ.สต.บ้านหนองจั่ว

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๓_๐๒ จุดที่ ๒ ผู้ใช้น้ำ วัดพระธาตุน้อย

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา

๔. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากตก

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา





จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำ ร้านยางนายสำราญ



ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว


(กรด-ด่าง ๖.๕ - ๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ - ๐.๕ มก./ล.)

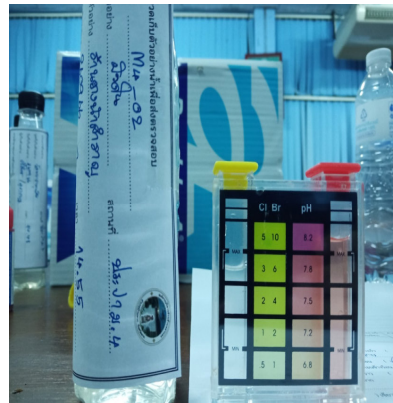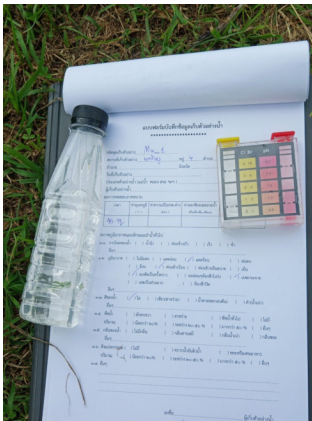

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘

คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๕

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ

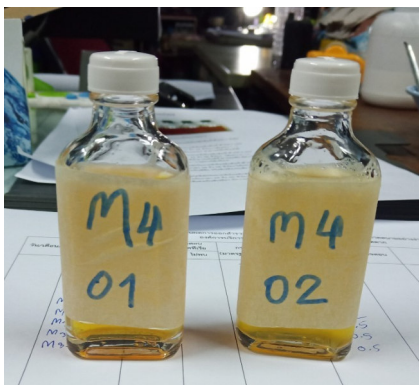

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘

คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๕

M๔_๐๑ จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๔_๐๒ จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำ ร้านยางนายสำราญ


พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา

๕. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ
จุดที่ ๑ จุดจ่ายน้ำ ระบบประปา




ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว
(กรด-ด่าง ๖.๕ - ๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ - ๐.๕ มก./ลิ.)

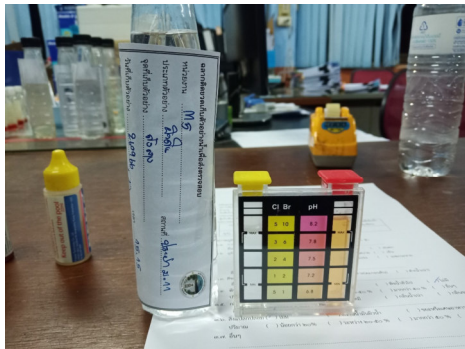

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘

คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ

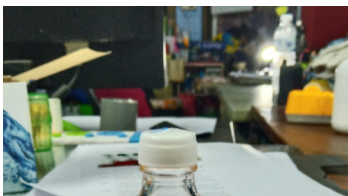

M๕ จุดที่ ๑ จุดจ่ายน้ำ ระบบประปา

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิ
ห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสี
แดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคของประปาหมู่บ้านในเขตตำบลตากตก
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการวิเคราะห์น้ำประปา

๖. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ไร่ไธสงขวาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำ


จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา



จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำ ไร่ลุงแบน





ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง, คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ผลิตแล้ว
(กรด-ด่าง ๖.๕ -๘.๕ , คลอรีนอิสระคงเหลือ ๐.๒ – ๐.๕ มก./ล.)

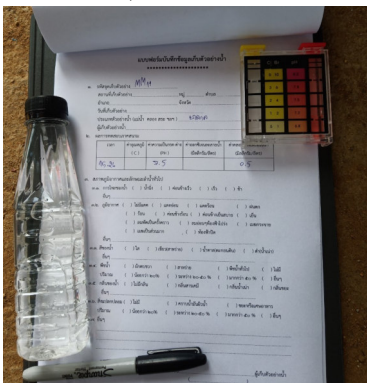

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๕
 คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ

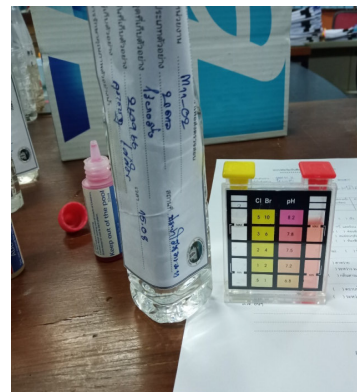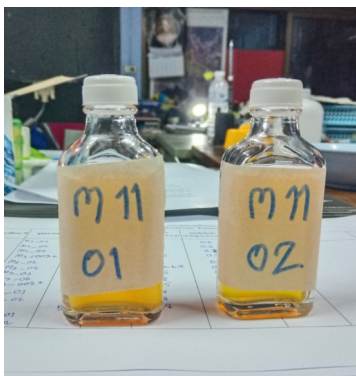

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๗.๕
 คลอรีนอิสระคงเหลือ : ๐.๒

M๑๑_๐๑ จุดที่ ๑ ถึงสูง ระบบประปา

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค

M๑๑_๐๒ จุดที่ ๒ บ้านผู้ใช้น้ำ บ้านผู้ใช้น้ำ ไร่ลุงแบน

พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงให้ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ไม่ควรบริโภค